



91.4 CM (36 PULGADAS)
DE DIÁMETRO MÍNIMO
DE TAMAÑO SOLAMENTE.
EL VOLUMEN PUEDE REQUERIR
UN CONTENEDOR PARA AGUA
DE MAYOR TAMAÑO.

152.4 CM (60 PULGADAS)
DE DIÁMETRO MÍNIMO
DE TAMAÑO SOLAMENTE.
EL VOLUMEN PUEDE REQUERIR
UN CONTENEDOR PARA AGUA
DE MAYOR TAMAÑO.

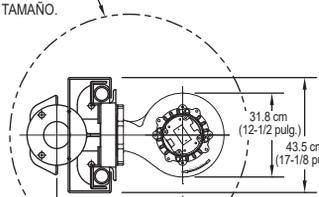


INSTALACIÓN SÍMPLEX

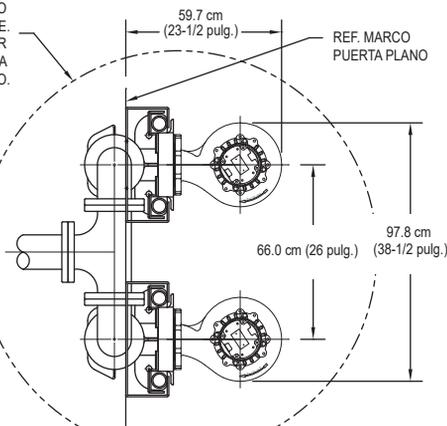

INSTALACIÓN DÚPLEX

DIMENSIONES BASADAS EN TAMAÑOS
ESTÁNDAR DE CONECTORES
ANSI SE NECESITAN VÁLVULAS DE RETENCIÓN,
NO SE MUESTRAN POR CLARIDAD.
TODAS LAS DIMENSIONES SON EN CENTÍMETROS
A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

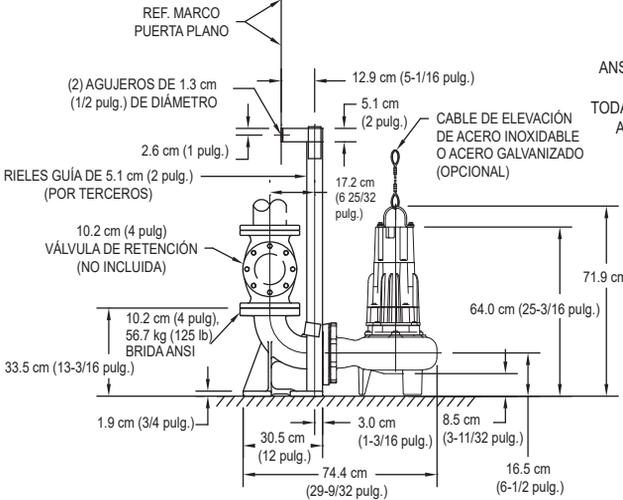

REF. MARCO
PUERTA PLANO

(2) AGUJEROS DE 1.3 cm
(1/2 pulg.) DE DIÁMETRO

RIELES GUÍA DE 5.1 cm (2 pulg.)
(POR TERCEROS)

10.2 cm (4 pulg.)
VÁLVULA DE RETENCIÓN
(NO INCLUIDA)

33.5 cm (13-3/16 pulg.)

1.9 cm (3/4 pulg.)

30.5 cm
(12 pulg.)

74.4 cm
(29-9/32 pulg.)

3.0 cm
(1-3/16 pulg.)

8.5 cm
(3-11/32 pulg.)

16.5 cm
(6-1/2 pulg.)

2.6 cm (1 pulg.)

12.9 cm (5-1/16 pulg.)

5.1 cm
(2 pulg.)

17.2 cm
(6 25/32 pulg.)

CABLE DE ELEVACIÓN
DE ACERO INOXIDABLE
O ACERO GALVANIZADO
(OPCIONAL)

71.9 cm (28-5/16 pulg.)

64.0 cm (25-3/16 pulg.)