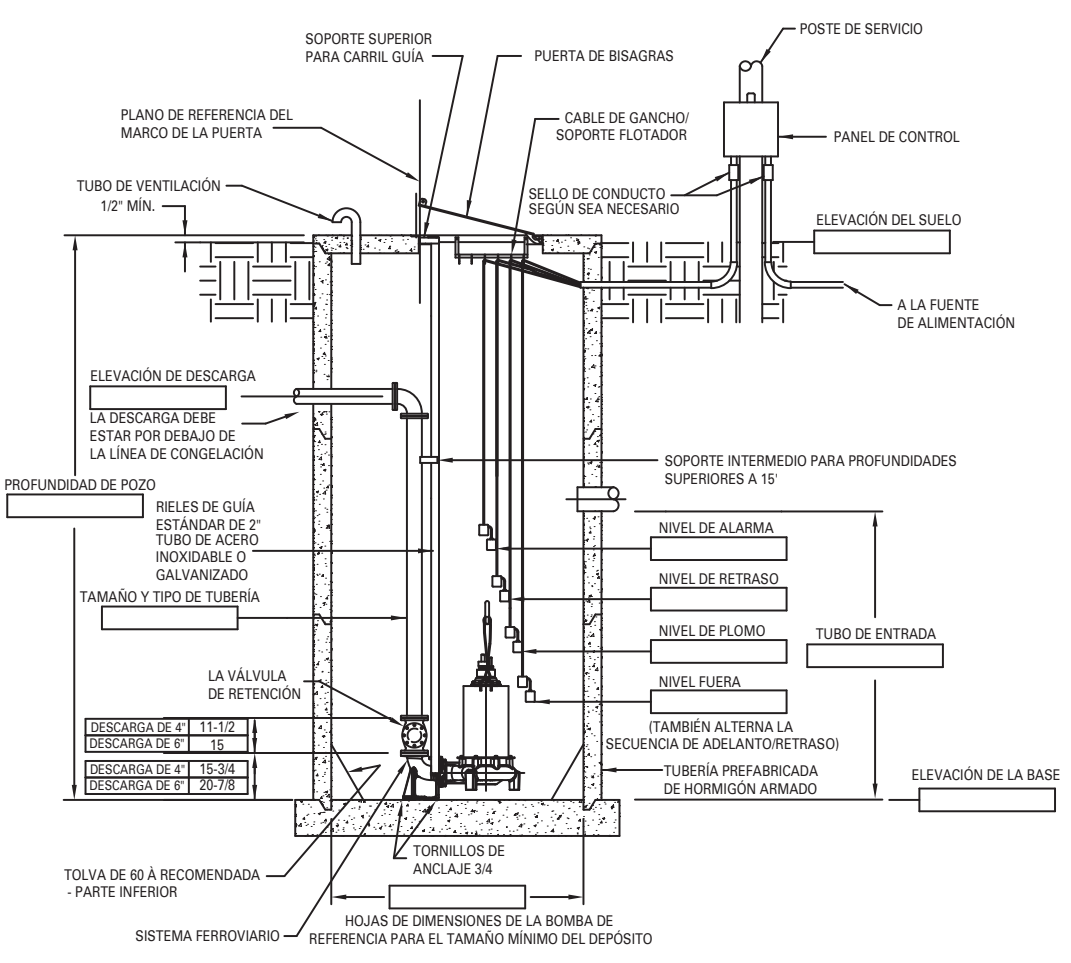
SOPORTE SUPERIOR PARA CARRIL GUÍA
PUERTA DE BISAGRAS
POSTE DE SERVICIO
PLANO DE REFERENCIA DEL MARCO DE LA PUERTA
CABLE DE GANCHO/ SOPORTE FLOTADOR
PANEL DE CONTROL
TUBO DE VENTILACIÓN 1/2" MÍN.
SELLO DE CONDUCTO SEGÚN SEA NECESARIO
ELEVACIÓN DEL SUELO
A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
ELEVACIÓN DE DESCARGA
LA DESCARGA DEBE ESTAR POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE CONGELACIÓN
SOPORTE INTERMEDIO PARA PROFUNDIDADES SUPERIORES A 15'
PROFUNDIDAD DE POZO
RIELES DE GUÍA ESTÁNDAR DE 2" TUBO DE ACERO INOXIDABLE O GALVANIZADO
NIVEL DE ALARMA
NIVEL DE RETRASO
TAMAÑO Y TIPO DE TUBERÍA
NIVEL DE PLOMO
TUBO DE ENTRADA
LA VÁLVULA DE RETENCIÓN
NIVEL FUERA
DESCARGA DE 4" 11-1/2
DESCARGA DE 6" 15
(TAMBIÉN ALTERNA LA SECUENCIA DE ADELANTO/RETRASO)
DESCARGA DE 4" 15-3/4
DESCARGA DE 6" 20-7/8
TUBERÍA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO
ELEVACIÓN DE LA BASE
TORNILLOS DE ANCLAJE 3/4
TOLVA DE 60 À RECOMENDADA - PARTE INFERIOR
SISTEMA FERROVIARIO
HOJAS DE DIMENSIONES DE LA BOMBA DE REFERENCIA PARA EL TAMAÑO MÍNIMO DEL DEPÓSITO