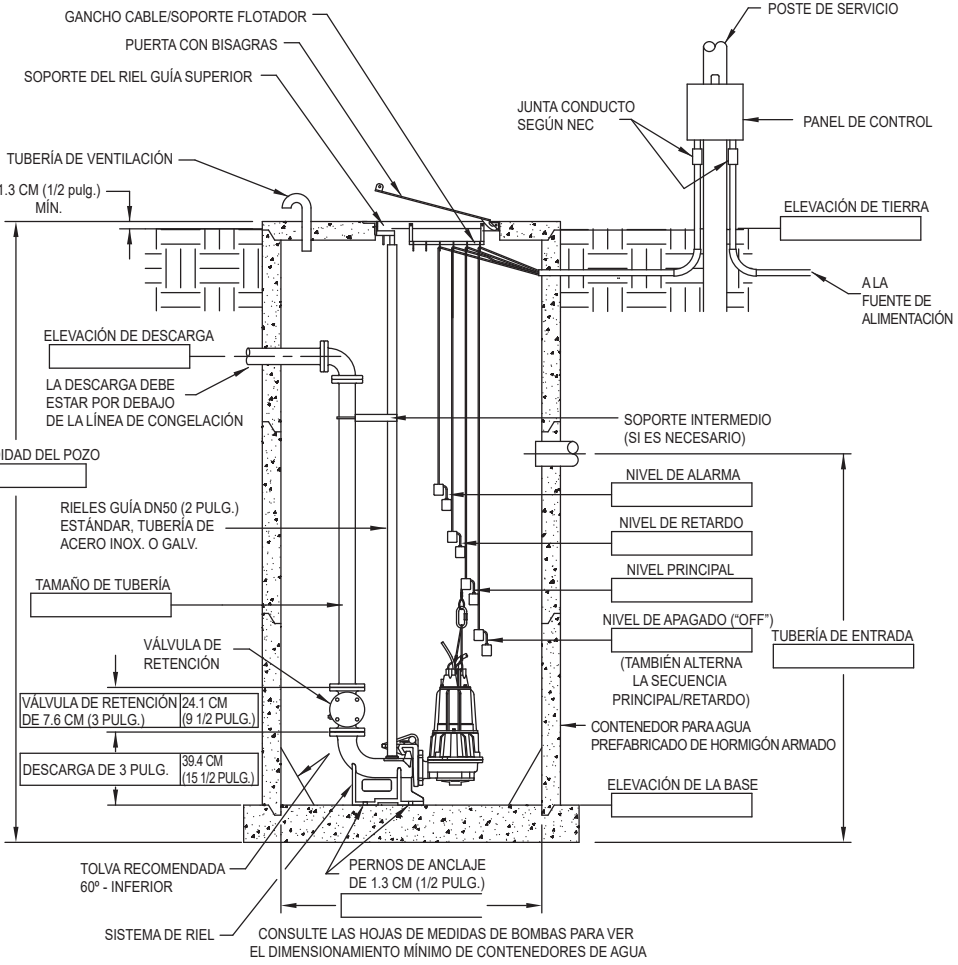
GANCHO CABLE/SOPORTE FLOTADOR
PUERTA CON BISAGRAS
SOPORTE DEL RIEL GUÍA SUPERIOR
TUBERÍA DE VENTILACIÓN
1.3 CM (1/2 pulg.) MÍN.
POSTE DE SERVICIO
JUNTA CONDUCTO SEGÚN NEC
PANEL DE CONTROL
ELEVACIÓN DE TIERRA
A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
ELEVACIÓN DE DESCARGA
LA DESCARGA DEBE ESTAR POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE CONGELACIÓN
SOPORTE INTERMEDIO (SI ES NECESARIO)
PROFUNDIDAD DEL POZO
NIVEL DE ALARMA
RIELES GUÍA DN50 (2 PULG.) ESTÁNDAR, TUBERÍA DE ACERO INOX. O GALV.
NIVEL DE RETARDO
NIVEL PRINCIPAL
TAMAÑO DE TUBERÍA
NIVEL DE APAGADO ("OFF")
TUBERÍA DE ENTRADA
VÁLVULA DE RETENCIÓN
(TAMBIÉN ALTERNA LA SECUENCIA PRINCIPAL/RETARDO)
VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 7.6 CM (3 PULG.)
24.1 CM (9 1/2 PULG.)
CONTENEDOR PARA AGUA PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DESCARGA DE 3 PULG.
39.4 CM (15 1/2 PULG.)
ELEVACIÓN DE LA BASE
TOLVA RECOMENDADA 60º - INFERIOR
PERNOS DE ANCLAJE DE 1.3 CM (1/2 PULG.)
SISTEMA DE RIEL
CONSULTE LAS HOJAS DE MEDIDAS DE BOMBAS PARA VER EL DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE CONTENEDORES DE AGUA