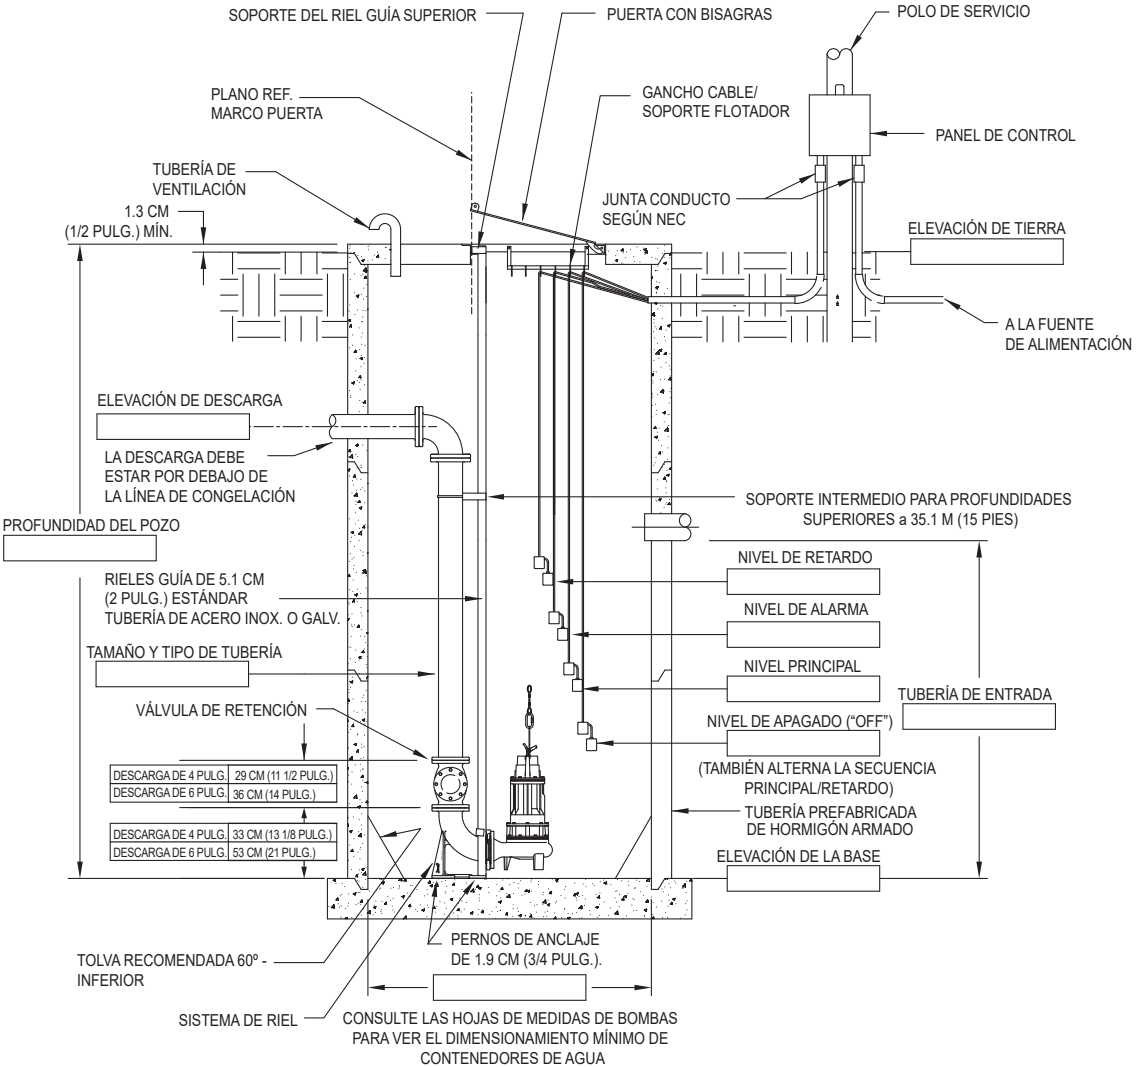
SOPORTE DEL RIEL GUÍA SUPERIOR
PUERTA CON BISAGRAS
POLO DE SERVICIO
PLANO REF. MARCO PUERTA
GANCHO CABLE/ SOPORTE FLOTADOR
PANEL DE CONTROL
TUBERÍA DE VENTILACIÓN
1.3 CM (1/2 PULG.) MÍN.
JUNTA CONDUCTO SEGÚN NEC
ELEVACIÓN DE TIERRA
A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
ELEVACIÓN DE DESCARGA
LA DESCARGA DEBE ESTAR POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE CONGELACIÓN
SOPORTE INTERMEDIO PARA PROFUNDIDADES SUPERIORES a 35.1 M (15 PIES)
PROFUNDIDAD DEL POZO
NIVEL DE RETARDO
RIELES GUÍA DE 5.1 CM (2 PULG.) ESTÁNDAR TUBERÍA DE ACERO INOX. O GALV.
NIVEL DE ALARMA
TAMAÑO Y TIPO DE TUBERÍA
NIVEL PRINCIPAL
TUBERÍA DE ENTRADA
VÁLVULA DE RETENCIÓN
NIVEL DE APAGADO ("OFF")
(TAMBIÉN ALTERNA LA SECUENCIA PRINCIPAL/RETARDO)
DESCARGA DE 4 PULG. 29 CM (11 1/2 PULG.)
DESCARGA DE 6 PULG. 36 CM (14 PULG.)
DESCARGA DE 4 PULG. 33 CM (13 1/8 PULG.)
DESCARGA DE 6 PULG. 53 CM (21 PULG.)
TUBERÍA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO
ELEVACIÓN DE LA BASE
PERNOS DE ANCLAJE DE 1.9 CM (3/4 PULG.).
TOLVA RECOMENDADA 60º - INFERIOR
SISTEMA DE RIEL
CONSULTE LAS HOJAS DE MEDIDAS DE BOMBAS PARA VER EL DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE CONTENEDORES DE AGUA